

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «РТЕ Сервис» . Привабная, 5, пом. 2Н, г. Минск, 220018. Тел.: (+375-17) 302 78 13, 302 78 16.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль согласования ИС-485/ETH соответствует государственным стандартам, ТУ ВУ 192554226.007-2018 и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

« ___ » _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

ООО «РТЕ Сервис»



Модуль согласования ИС-485/ETH
Руководство по эксплуатации
ЕМФБ 360240.006 РЭ

Редакция 1.0

Апрель 2018

1 Назначение

Руководство по эксплуатации ЭМФБ 360 240.006 РЭ является объединенным эксплуатационным документом с паспортом на изделие.

Модуль согласования ИС-485/ETH предназначен для подключения различного оборудования с последовательным интерфейсом к сети Ethernet и может применяться при построении распределенных систем контроля и мониторинга, систем безопасности, оповещения, телеметрии и т.п.

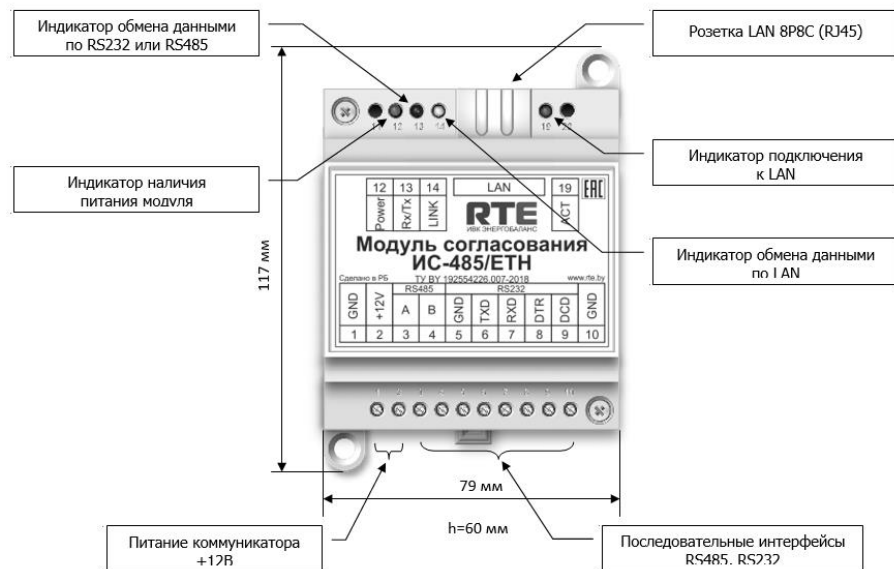


Рисунок 1 – Внешний вид модуля ИС-485/ETH

2 Технические характеристики модуля согласования ИС-485/ETH

- интерфейс Ethernet: 10Мбит IEEE 802.3 10Base-T;
- поддерживаемые сетевые протоколы: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP;
- три последовательных канала: RS485, Serial TTL (RS232, USB), SPI;
- скорость передачи последовательного канала: 300...921600 бит/с;
- напряжение питания модуля: 5 или 9...24 В;
- максимальный потребляемый ток: 250 мА;
- габаритные размеры модуля, не более 110x70x60 мм;
- масса модуля, не более 100 г.

3 Варианты применения модуля согласования ИС-485/ETH

3.1 Модуль ИС-485/ETH может использоваться в качестве прозрачного конвертера последовательного интерфейса RS485 в Ethernet.

3.2 Модуль ИС-485/ETH может подключаться к ПЭВМ для программирования.

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации модуля 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты изготовления. Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

ООО «РТЕ Сервис» гарантирует соответствие технических характеристик модуля, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

5 Утилизация

Модуль не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

По истечении срока службы модуль утилизируется с учетом содержания драгоценных металлов.

6 Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в модуле справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации на специализированном предприятии.

Золото 0.0097663 г.

Серебро 0.0994 г.

7 Комплектность

В комплект поставки модуля входят:

- модуль согласования ИС-485/ETH, шт. 1;
- руководство по эксплуатации ЭМФБ 360 240, 006РЭ, шт. 1.
- Гарантийный талон 1.

8 Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации модуля необходимо обращаться в организацию, в которой он был приобретен или в ООО «РТЕ Сервис». Тел.: (+375-17) 302 78 13, 302 78 16.

По гарантийному и послегарантийному ремонту модуля обращаться в ООО «РТЕ Сервис» ул. Привабная, 5, пом. 2Н, г. Минск, 220018. Тел.: (+375-17) 302 78 13, 302 78 16.